

*Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia
na dostawę filtrów wstępnych kasetonowych do central wentylacyjnych
PIWet-PIB w Puławach, znak sprawy DZ-2501/102/17*

Wasze pismo z dnia: Znak:

Nasz znak:

DZ-2501/102/17/9

Data:

2017.04.03

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY nr 3

upublicznione na następującej stronie: www.piwet.pulawy.pl oraz www.piwet.pulawy.pl/bip


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje, że w postępowaniu nr DZ-2501/102/17 o udzielenie zamówienia na jednorazową dostawę filtrów wstępnych kasetonowych do central wentylacyjnych PIWet-PIB w Puławach wpłynęły zapytania ze strony zainteresowanych Wykonawców dotyczące treści zaproszenia do złożenia oferty.

Poniżej podajemy treść pytań oraz udzielonych odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Prosimy o potwierdzenie czy 48mm to grubość filtra razem z kołnierzem, czy też rama ma 48mm plus kołnierz 22-25mm w sumie 70 mm?

Odpowiedź: Grubość ramy filtra to wymiar 48mm. Natomiast kołnierz filtra może mieć wymiar 22-25mm. Kołnierz filtra nie jest zaliczany do grubości filtra, gdyż kołnierz umieszczony jest z przodu filtra i tworzy ramkę zabezpieczającą materiał filtracyjny. Szkic poniżej.

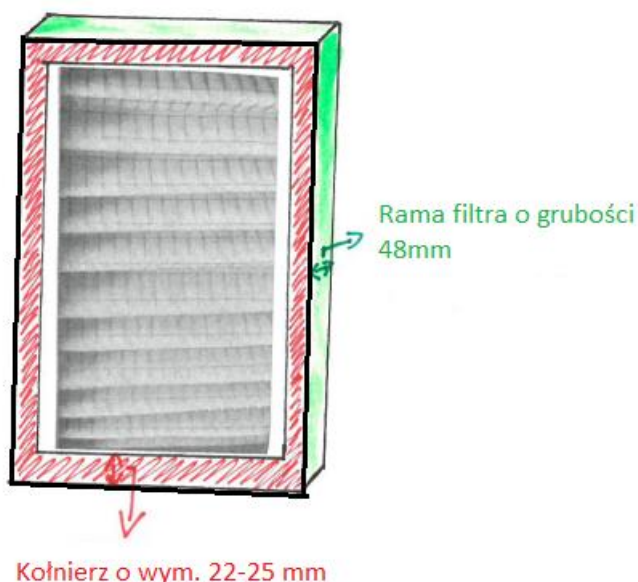

.....
Podpis Kierownika Zamawiającego